

経営比較分析表（平成28年度決算）


岡山県浅口市 浅口市営鴨方駅北駐車場

業務名	業種名	事業名	類似施設区分	管理者の情報
法非適用	駐車場整備事業	-	A1B1	非設置
自己資本構成比率(%)	種類	構造	建設後の経過年数(年)	
該当数値なし	都市計画駐車場	立体式	43	


立地	周辺駐車場の需給実態調査	駐車場使用面積(m ²)
駅	無	2,481
収容台数(台)	一時間当たりの基本料金(円)	指定管理者制度の導入
107	50	導入なし

グラフ凡例
■ 当該施設値（当該値）
— 類似施設平均値（平均値）
【】 平成28年度全国平均


1. 収益等の状況

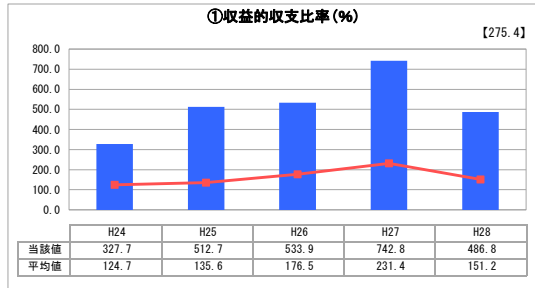


「経常損益」

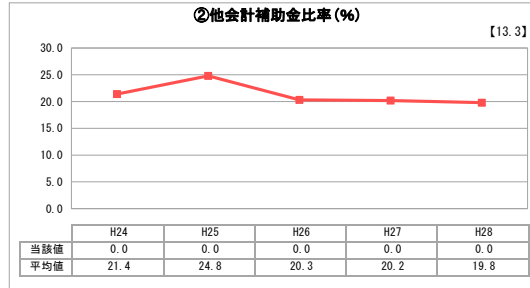

「他会計補助金割合」

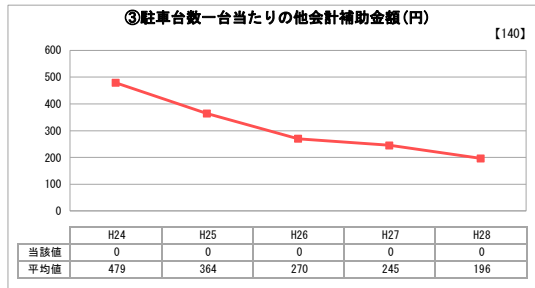


「他会計補助金額」

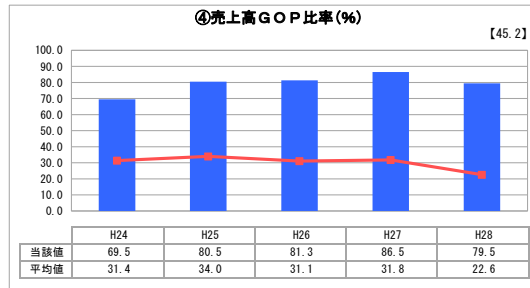


「売上高に対する営業総利益」

3. 利用の状況

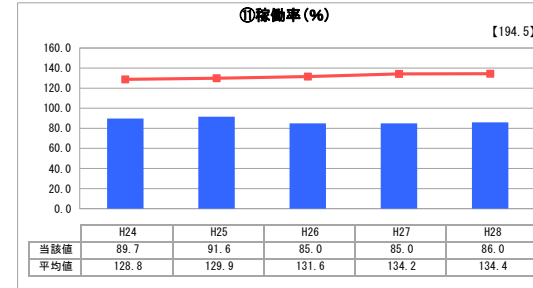

「施設の効率性」

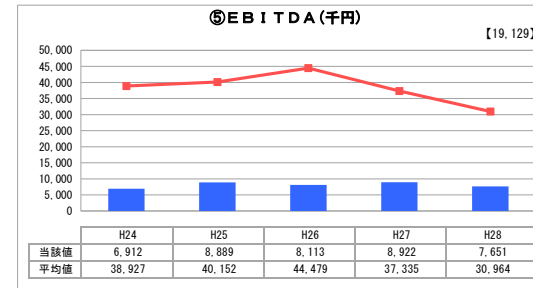

「減価償却前営業利益」

2. 資産等の状況




「施設全体の減価償却の状況」

⑦敷地の地価(千円)	51,803
⑧設備投資見込額(千円)	1,170



「累積欠損」

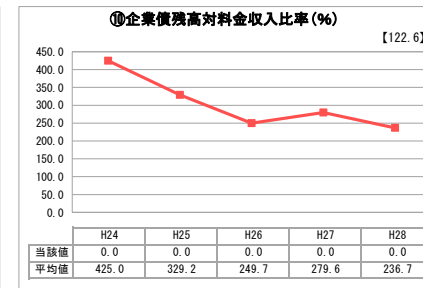

「債務残高」

分析欄

1. 収益等の状況について
 他会計からの補助金はゼロであるため、②他会計補助金比率や③駐車台数一台当たりの会計補助金額の数値もゼロとなっている。
 ①収益的収支比率や④売上高GOP比率は類似施設平均値を大きく上回っており健全である。
 ⑤EBITDAについては、類似施設平均値の2割程度の数値となっているが、算出の基となる総収益は施設規模に大きく影響されるところでもあるため、やむをえない数値である。

2. 資産等の状況について
 現在企業債残高は無く、現状特に問題は見当たらない。

3. 利用の状況について
 類似施設平均値の7割程度の数値となっているため、稼働率の向上が課題である。

全体総括
 収益等の状況はおおむね良好であるが、利用の状況については改善の余地が残る。今後は稼働率の向上に繋がるような対策を検討したい。