

経営比較分析表／団体全体（平成30年度決算）

岡山県 奈義町
【事業概要】

業務名	業種名	現在配水能力(合計)(m ³ /日)	類似団体区分	施設数	1日平均配水量(m ³)
法適用	工業用水道事業	1,500	極小規模	1	417
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	83.9	給水先事業所数	1	1,500
-	-	-	契約水量(m ³ /日)	管理者の情報	非設置









グラフ凡例
■ 当該団体値 (当該値)
— 類似団体平均値 (平均値)
□ 平成30年度全国平均

分析欄



1. 経営の健全性・効率性について

・ 経常収支比率 料金回収率
100%を超えてはいるが、経常費用を抑える等の経営努力を続けていく必要がある。
・ 契約率
水需要については、計画期間内に他企業との契約の予定がないため、現在の企業数のまま推移すると考える。

1. 経営の健全性・効率性

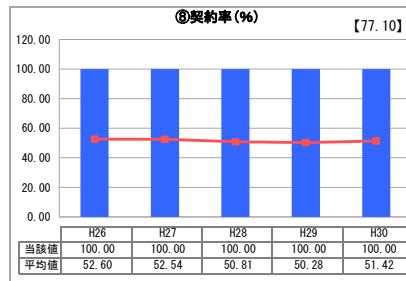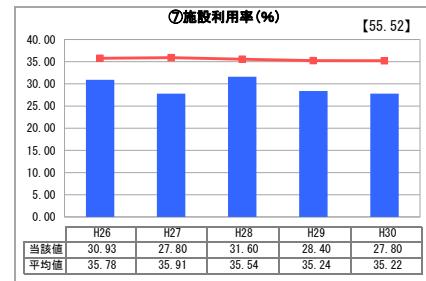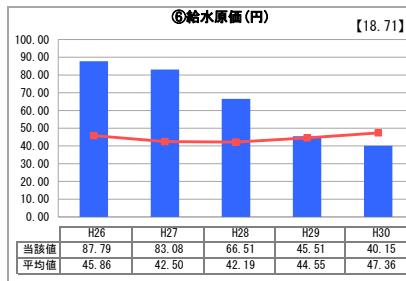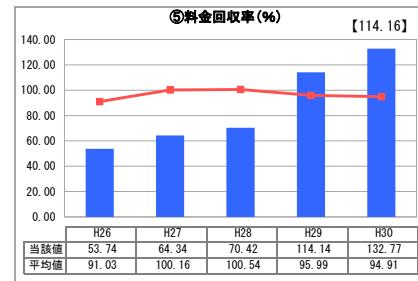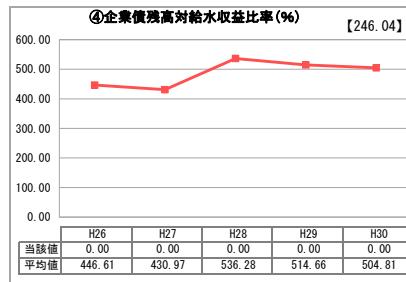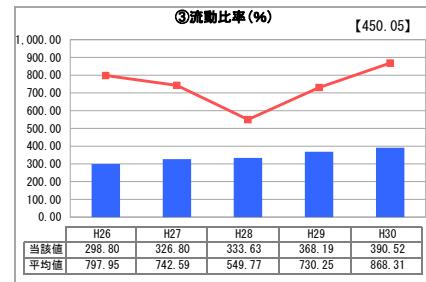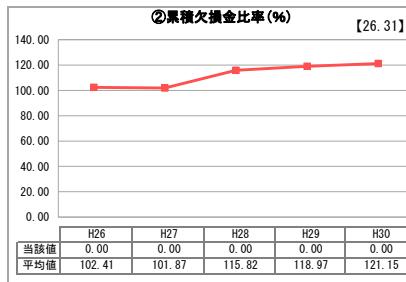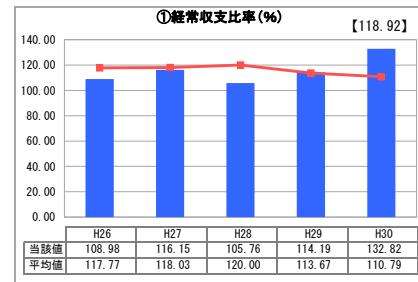

2. 老朽化の状況

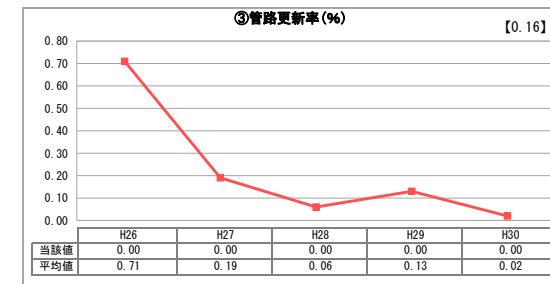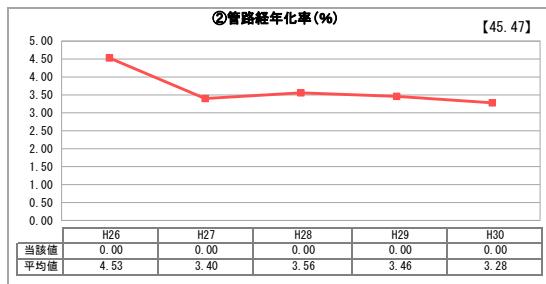

全体総括

行財政改革や機構改革などによる課室局の統合、人員削減がなされ、現在では地域整備課として扱う業務が幅広い（上水道、工業用水道、下水道、建設関係業務）ため、工業用水道事業の専任の職員はない。

財政上、専任職員の設置は難しいが、業務遂行に差し支えない範囲で事業兼任ができるよう、現行人員の確保、技術等の適正な継承を行うことが肝要であると考える。

昭和61年（法適化以前）に取得した比較的新しい施設が主体であり、計画期間内に耐用年数の経過により即座に更新が求められるような構造物はない。但し、必要に応じて適宜、修繕を行うなど、急激な更新等の費用を抑制し、長寿命化を図っていく。