


貝毒原因プランクトンの検鏡結果について

貝毒原因プランクトンの検鏡結果(令和2年12月21日)

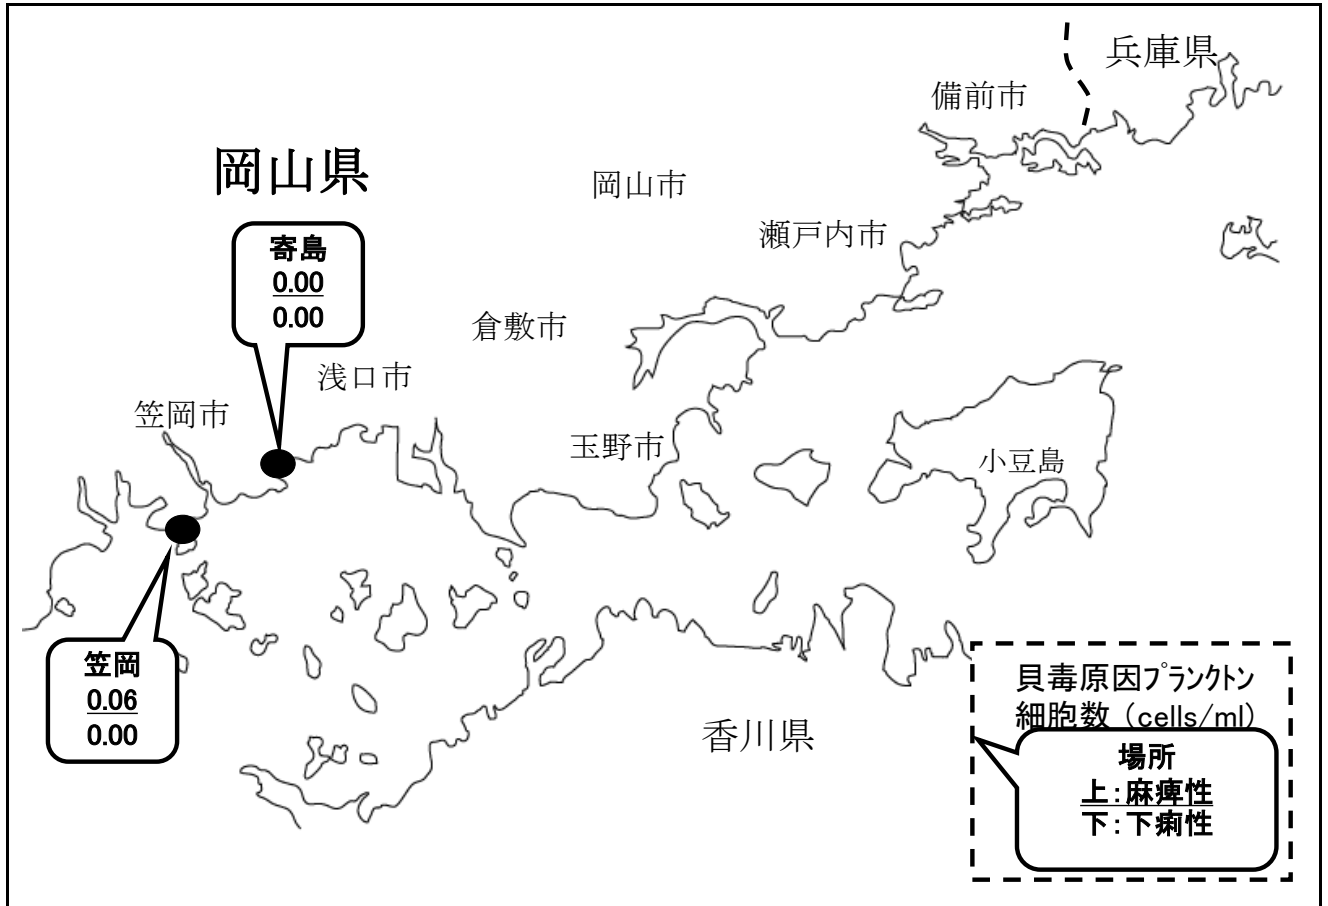

調査定点	検鏡日	検体の種類	水温(°C)	塩分	貝毒原因プランクトン細胞数(cells/ml)	
					麻痺性	下痢性
寄島	12月21日	—	9.8	31.0	0.00	0.00
笠岡	12月21日	カキ	12.3	31.2	0.06	0.00

寄島、笠岡のサンプルについて検鏡を行いました。
基準値未満であるものの、一部で麻痺性貝毒原因プランクトン(*Alexandrium* 属)が確認されました。