

経営比較分析表（令和6年度決算）

岡山県 美咲町








業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A7	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家産料金(円)	
-	66.08	99.09	3,630	

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
12,538	232.17	54.00
現在給水人口(人)	給水区域面積(km ²)	給水人口密度(人/km ²)
12,347	96.10	128.48



グラフ凡例

- 当該団体値（当該値）
- 類似団体平均値（平均値）
- 【】 令和6年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

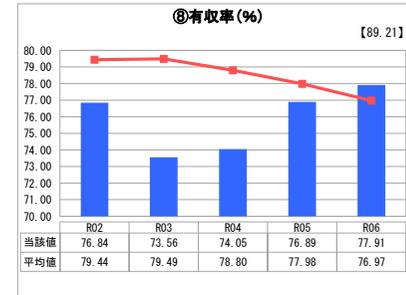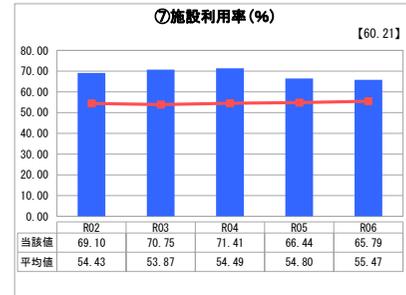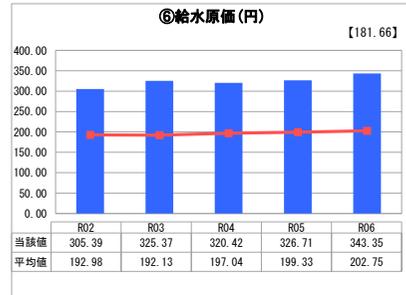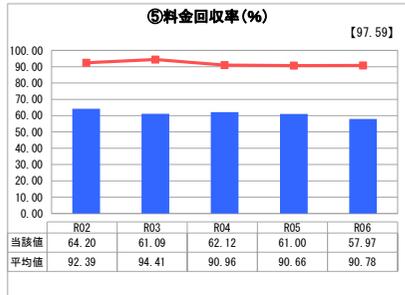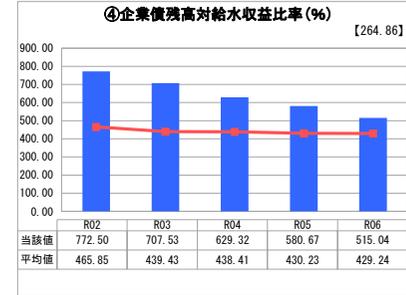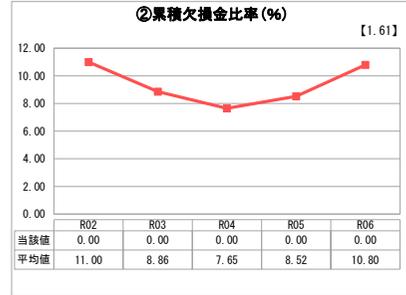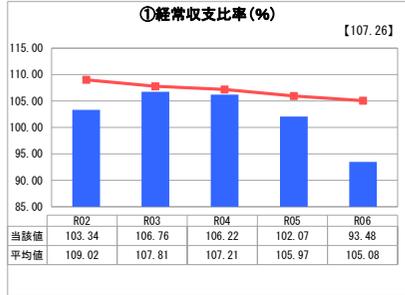

2. 老朽化の状況

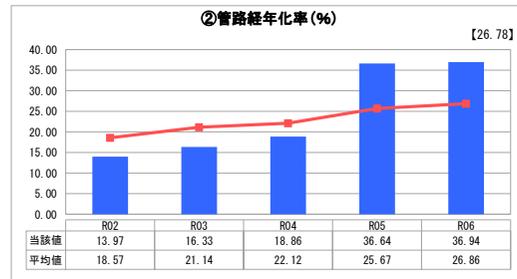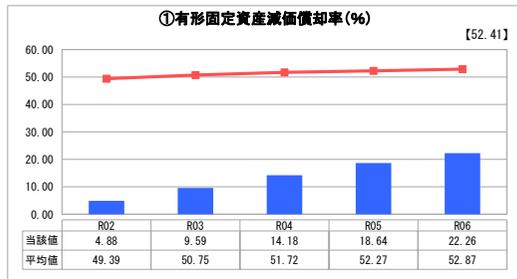

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

令和6年度は経常収支比率は100%を下回り単年度収支で赤字となった。また、経常収益のうち給水収益以外の収入（一般会計からの繰入金）に依存しているため、料金回収率の改善も含めて経営改善を図る必要がある。

流動比率は100%を超えているが、類似団体平均値と比べ数値が低いので支払能力を高める経営改善を行う必要がある。

企業債残高対給水収益比率、給水原価については、類似団体と比較して高い数値となっているため、流動比率と同様翌年度以降の動向に注視し、事業計画に基づいた経営改善を行う必要がある。

施設利用率については、類似団体より高い値となっている。引き続き、遊休状態にしないよう適切な施設規模で給水するよう努める。

有収率は、類似団体と比較してやや高い数値となっているが、完全受水をしている地区の有収率を最優先とし、漏水調査、早急な修繕等を実施する必要がある。

2. 老朽化の状況について

有形固定資産減価償却率は、類似団体と比較して低い数値となっており、法定耐用年数に近い資産は少ないと考えられる。ただし、管路経年化比率はこれから上昇することが予測されるため、今後の更新を見据えて令和5年度にはアセットマネジメントを作成し、令和6年から令和7年に具体的な更新計画を策定し、令和8年度から計画の実施に向けた準備をしていく。

全体総括

企業会計化から5年目の決算を迎え、各指標の累積データが増えてきた。類似団体や今後の指標に注視し、適切な維持管理及び計画的な施設の更新改良を実施し健全な経営となるよう努める必要がある。

また、一般会計からの繰入金などの給水収益以外の財源に依存している部分にも注意し、必要とあれば料金改定も視野に入れた経営改善を行うことも必要である。