



お知らせ


令和8年6月12日

担当課	環境管理課
担当者	井戸、長谷川
内線番号	3062、3066
直通番号	086-226-7301

## 海水浴場の水質判定基準をクリアしました！

### ～海水浴場の水質調査結果～

海水浴シーズンに先立ち、沿岸各市が、海水浴場の水質調査を実施した結果、県内で開設予定の海水浴場（8箇所）については、環境省が定めた「水浴場水質判定基準」に照らし、いずれも「可（水質B）」以上であり、海水浴に問題のない水質でしたので、お知らせします。

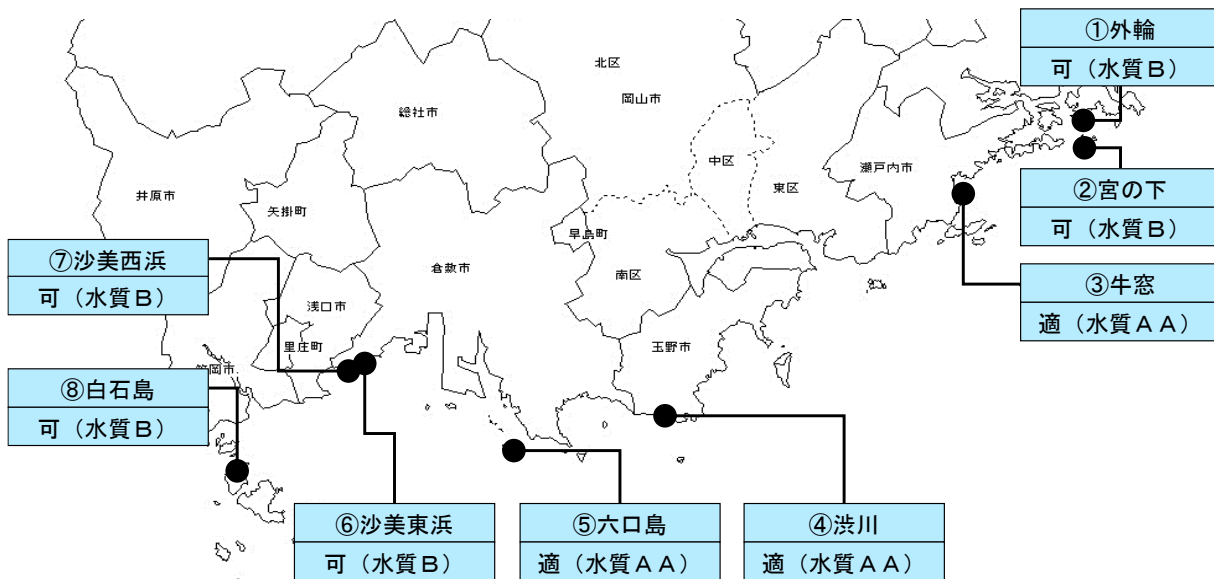

### 県内の主な海水浴場の開設状況及び水質判定結果

令和8年度海水浴場水質調査結果（開設前）

No	海水浴場名	所在地	調査日		判定項目				水質判定		海水浴場開設期間 (予定)	(参考) 令和7年度の 調査結果	
					ふん便性 大腸菌群数 (個/100mL)	油 膜	COD (mg/L)	透明度 (m)					
①	外輪	備前市日生町日生	4/20	4/27	2	認められない	2.5	1以上	水質B	可	7月中旬～8月中旬	水質AA	適
②	宮の下	備前市日生町大多府	4/20	4/27	不検出	認められない	2.4	1以上	水質B	可	7月中旬～8月中旬	水質AA	適
③	牛窓	瀬戸内市牛窓町牛窓	4/14	4/27	不検出	認められない	1.7	1以上	水質AA	適	7月11日～8月23日	水質AA	適
④	渋川	玉野市渋川	5/11	5/15	不検出	認められない	2.0	1以上	水質AA	適	7月11日～8月23日	水質AA	適
⑤	六口島	倉敷市下津井	4/14	4/20	不検出	認められない	1.5	1以上	水質AA	適	7月中旬～8月下旬	水質B	可
⑥	沙美東浜	倉敷市玉島黒崎	4/14	4/20	不検出	認められない	2.3	1以上	水質B	可	7月1日～8月23日	水質B	可
⑦	沙美西浜	倉敷市玉島黒崎	4/14	4/20	不検出	認められない	2.1	1以上	水質B	可	7月1日～8月23日	水質B	可
⑧	白石島	笠岡市白石島	5/11	5/14	不検出	認められない	2.1	1以上	水質B	可	7月中旬～8月中旬	水質AA	適

水浴場水質 判定基準 (環境省)	不検出	認められない	2以下	1以上	水質AA	適
	100以下				水質A	
	400以下	常時は認められない	5以下	0.5以上	水質B	可
	1,000以下				8以下	
	1,000超過	常時認められる	8超過	0.5未満	不適	

※ 水質判定は、上記の表（水浴場水質判定基準（環境省））に基づき、次のとおり行っております。

・すべての項目が「水質AA」の場合に「水質AA」、「水質A」以上の場合に「水質A」、「水質B」以上の場合に「水質B」、「水質C」以上の場合に「水質C」とする。

※ 同時に調査した病原性大腸菌O-157は全ての地点で不検出でした。

※ 「海水浴場開設期間」は、令和8年6月12日時点の状況です。最新の「海水浴場開設期間」の情報は、各市にお問い合わせください。