


## 一人一日最大給水量の推移（上水道＋簡易水道）

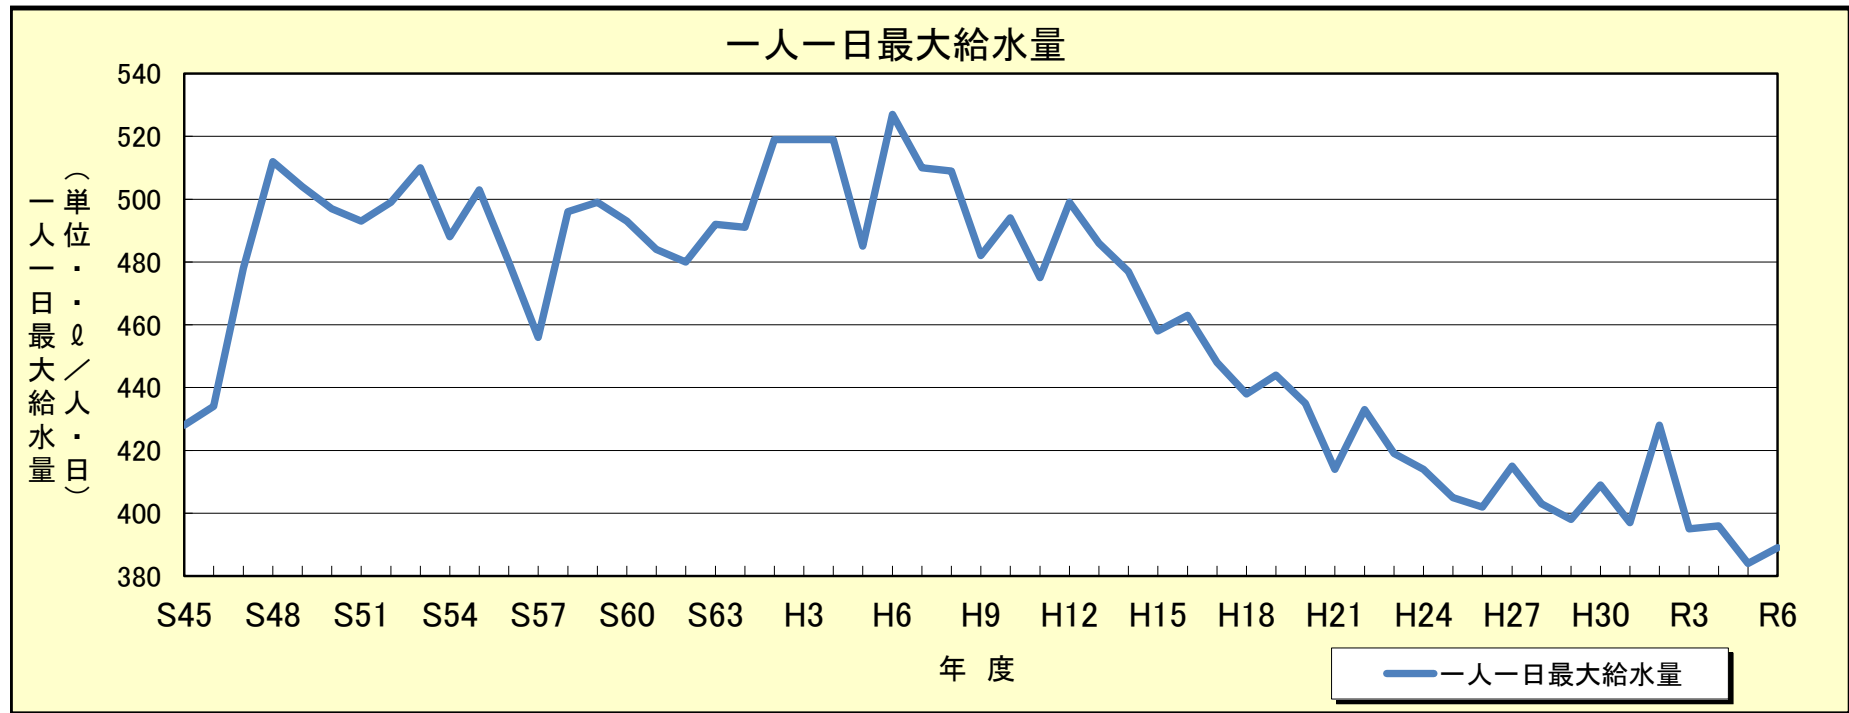

| 年 度                  | S50 | S60 | H2  | H7  | H12 | H17 | H22 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1  | R2  | R3  | R4  | R5  | R6  |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一人一日最大給水量<br>（ℓ／人・日） | 497 | 493 | 519 | 510 | 499 | 448 | 433 | 402 | 415 | 403 | 398 | 409 | 397 | 428 | 395 | 396 | 384 | 389 |